



深谷市

水道だより

No.10

平成26年6月2日発行


深谷市環境水道部

営業課・水道工務課

〒366-0824 深谷市西島町2丁目12番地1

TEL.048-574-6676

FAX.048-572-2532

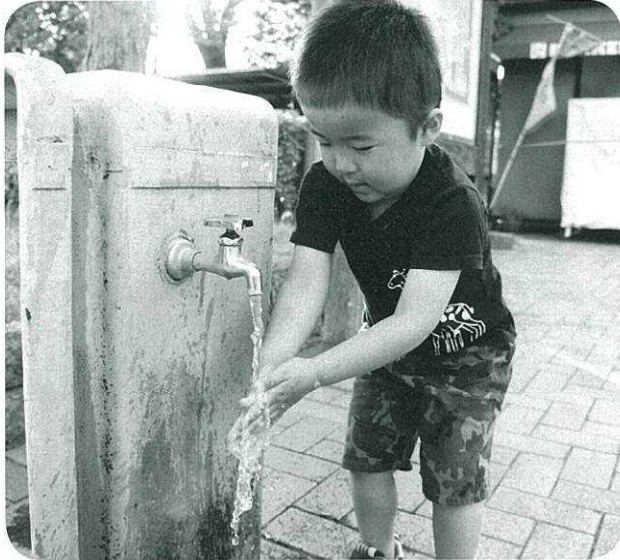


岡部地区在住の^{かなた}奏太くん

今日は、アクアパラダイス パティオに家族で遊びに来ました。

きれいなチューリップがたくさん咲いていて、とてもきれいでした。

ポカポカと暖かな陽気の中、元気に遊んでたくさん汗をかき、のども温いたのでお水をゴクゴク。これからの季節は熱中症も心配なので、こまめな水分補給を心掛けるように気を付けています。

元気に遊んだあとは、きれいに手を洗って、お家へ帰ります。

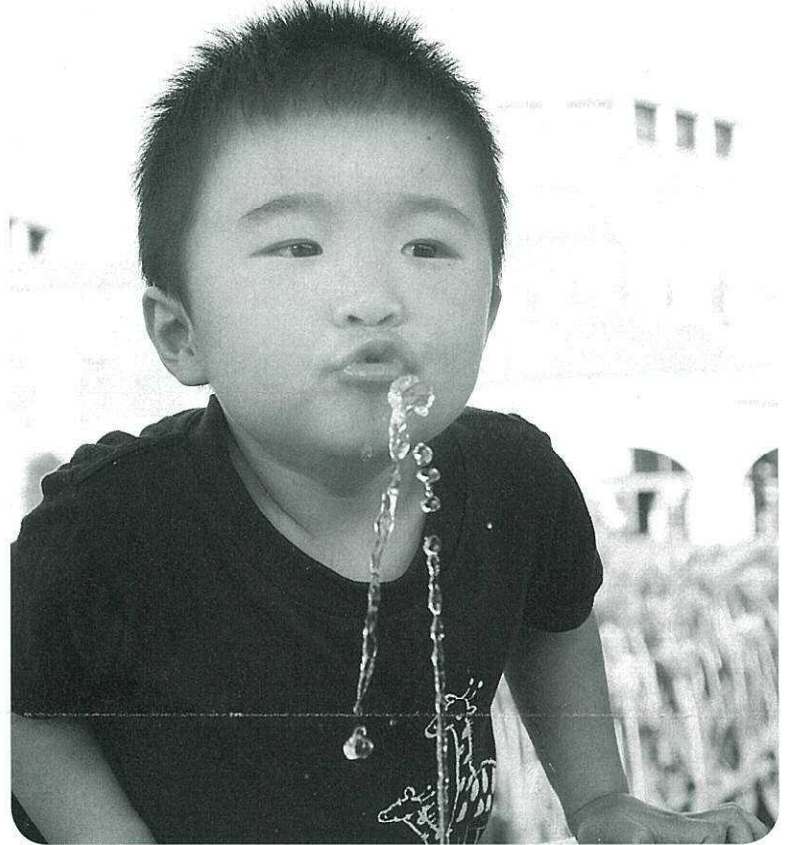

水道水の利用風景募集

水道水の利用風景をエピソード付きで募集しています。

ご応募はハガキかメールでお願いします。応募多数の場合は全て掲載できない場合もありますのでご了承ください。

〒366-0824 深谷市西島町2丁目12番地1

環境水道部営業課 管理係あて E-mail:suido@city.fukaya.saitama.jp

熱中症対策について

熱中症とは

室温や気温が高い中での作業や運動により、体内の水分や塩分(ナトリウム)などのバランスが崩れ、体温の調節機能が働かなくなり、体温上昇、めまい、体がだるい、ひどいときにはけいれんや意識の異常など、様々な症状をおこす病気です。

熱中症予防のポイント

- ① のどが渇いたと感じたら必ず水分補給をしましょう。
- ② のどが渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。
- ③ 室温 28℃を超えないように、エアコンや扇風機を上手に使いましょう。
- ④ 外出の際は体をしめつけない涼しい服装で、日よけ対策もしましょう。
- ⑤ 無理をせず、適度に休憩をとりましょう。
- ⑥ 日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。
- ⑦ 調子が悪いと感じたら、家族や近くの人にそばにいてもらいましょう。



平成26年度会計予算

平成26年度水道事業会計予算についてお知らせします。

【業務の予定量】

- ① 給水戸数 56,090 戸
- ② 年間総給水量 16,241,000 m³
- ③ 一日平均給水量 44,496 m³


④ 主要な建設改良事業

- ア 浄配水設備改良費 450,768 千円
- イ 老朽管更新事業費 670,770 千円
- ウ 施設整備事業費 2,062,284 千円

【予算概要】


収益的収入及び支出 (税込)

(水道水を家庭に送るための費用と
その財源を示します。)

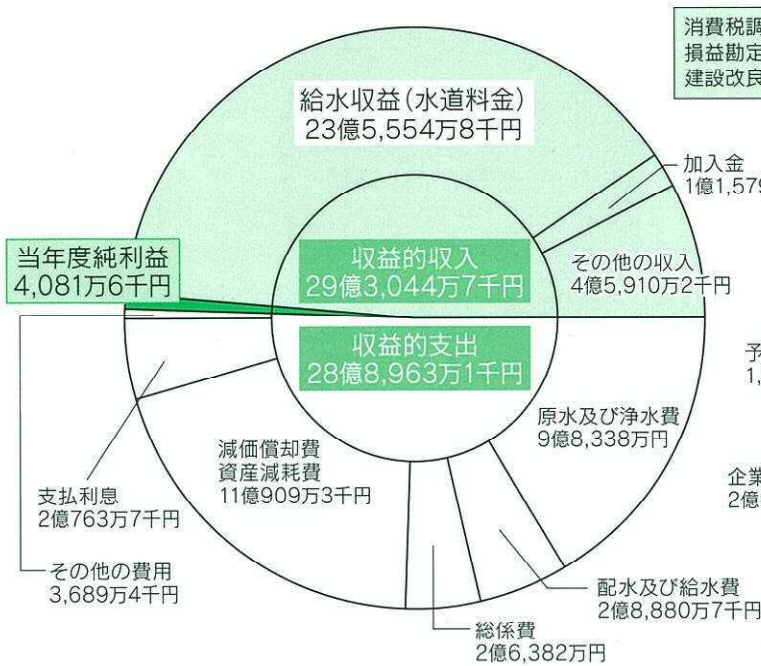

資本的収入及び支出 (税込)

(浄配水場や水道管を整備するために
必要な費用とその財源を示します。)

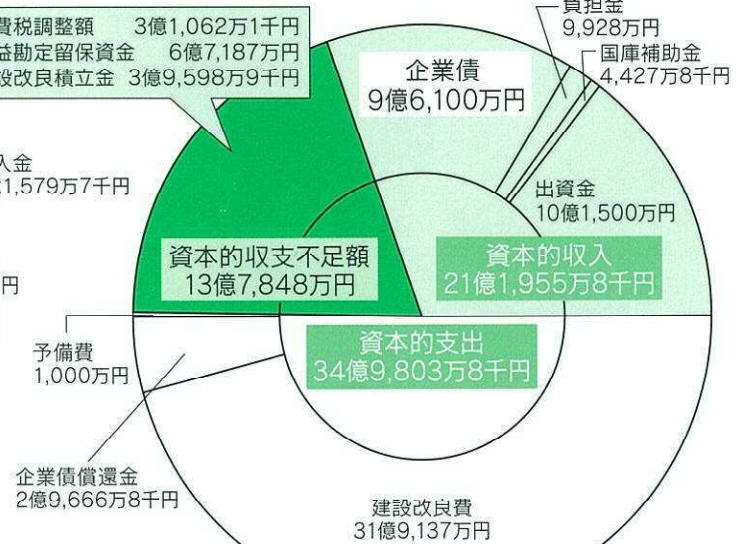

安全で安心な水を 安定してお届けします。

節水方法のご紹介

水は限りある貴重な資源です。
節水にご協力をお願いします。

【用途別水道使用割合の目安】

用途	割合 (%)
トイレ	28
風呂	24
炊事	23
洗濯	17
洗面・その他	8

【用途別水道使用量の目安】

用途	使い方	使用量 (%)
食器洗い	5分間出しっぱなしの場合	60
シャワー	3分間出しっぱなしの場合	36
洗面・手洗い	1分間出しっぱなしの場合	12
歯みがき	30秒間出しっぱなしの場合	6
洗車	出しっぱなしの場合	90

「一番多く水を使うのは？」と聞かれたら、たいていの方は「お風呂」と答えるでしょう。ところが、家庭で一番水を使っているのは、意外にもトイレだったのです。

さらに、炊事にもお風呂と同じくらいの水を使っていることがわかります。ここでは、家庭でできる節水方法についてご紹介します。

- トイレ**
 - ・トイレ掃除のときにはお風呂の残り湯を再利用しましょう。
 - ・トイレのレバーで流量が調節できる場合には、大きさをきちんと使い分けるようにしましょう。
- お風呂**
 - ・お風呂の残り湯を洗濯で再利用しましょう。
 - ・冷めたあとの残り湯を庭に打ち水し、夏場を快適に過ごしましょう。
- キッチン**
 - ・食器を洗うときは洗いおけなどに水をためて洗いましょう。
 - ・すすぎのときには出る水の量を蛇口で調節してすすぐようにしましょう。
- 洗面**
 - ・洗顔のときは洗面器などに水をためてから洗うようにしましょう。
 - ・歯みがきのときもコップに水をくんで使うようにしましょう。



水道に関する

Q&A

よくある質問にお答えします。



Q1 漏水しているようですが、確かめる方法がありますか。

A お使いになっている蛇口を全部閉め、水道メーターのパイロットを確認してください。回転が止まらなかったら漏水している可能性がありますので、深谷市指定給水装置工事業者に修理を依頼してください。

Q2 漏水した料金は減免してもらえますか。

A 漏水したときの料金の減免は、通常の管理状態で発見が困難な箇所からの漏水であると認められる場合に対象となります。漏水箇所によっては減免の対象とならない場合もありますので、お客様センターまでお問い合わせください。(☎ 574-6660)

なお、深谷市指定給水装置工事業者に漏水修繕を依頼することが要件となります。

Q3 水のおいさが気になるのですが。

A 水道水は、安全安心な水を供給するため塩素消毒していますので、まれににおいがすることがあります。どうしても気になるようでしたら、やかん等で煮沸してください。しばらく煮沸するとにおいは消えます。

Q4 引越しの際の手続きについて教えてください。(使用開始・中止)

A 手続きは次の3つの方法があります。
 ① お客様センターへ直接届出をする。
 ② お客様センターへ電話連絡する。(☎ 574-6660)
 ③ 市のホームページよりインターネットで届出をする。

Q5 水道料金の納入方法について教えてください。

A 口座振替によるお支払いと納入通知書による金融機関・コンビニエンスストア等でのお支払い方法があります。なお、クレジットカードによるお支払いは、現在のところ取り扱っていません。ご了承ください。

Q6 水道メーターのボックスが壊れていたのですが、取り替えてほしいのですが。

A 水道メーターのボックスはお客様の財産です。深谷市指定給水装置工事業者へご相談ください。なお、費用はお客様の負担になります。

Q7 水道メーターの交換がありましたが、なぜですか。

A 水道メーターは計量法により有効期間が8年と定められており、深谷市水道事業でも法に基づきメーターの交換を行っています。訪問した際にはご協力をお願いいたします。なお、交換にあたって、お客様に費用を負担していただくことはありません。

水質検査結果のお知らせ

水道水が安全であるために、50項目の水質基準が法律で定められています。深谷市水道事業では、市内にあるすべての浄・配水場を含んだ計30箇所で水を検査し、安全性を確認しています。ここでは、市内すべての浄・配水場の水質検査結果(平成25年度)をお知らせします。

50項目全ての検査結果については、深谷市のホームページまたは水道工務課で閲覧できます。

※平成26年4月1日からは1項目増え、水質検査項目が51項目となっております。


試験項目	基準値	幡羅町浄水場	血沼浄水場	前川原浄水場	新仙元山配水場	岡部浄水場	普濟寺浄水場	今泉配水場	川本浄水場	花園第1配水場	花園第2配水場	前小屋浄水場
健康に関連する項目												
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌群	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	4.7	5.9	0.1未満	2.7	2.4	4.0	2.4	1.8	1.9	1.9	0.1未満
5 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.012	0.008	0.001未満	0.024	0.018	0.010	0.024	0.025	0.023	0.024	0.004
水道水が有害な性状に関連する項目												
6 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
7 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
8 塩化物イオン	200mg/l以下	26.8	27.6	10.2	23.1	27.0	32.7	27.4	21.8	22.5	22.6	10.0
9 蒸発残留物	500mg/l以下	250.4	256.7	151.9	182.9	196.9	272.3	197.3	154.9	156.5	159.5	161.5
10 有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3	0.3	0.3未満	0.7	0.5	0.3未満	0.5	0.9	0.9	0.9	0.3未満
11 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	8.2	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	8.2
12 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
13 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
14 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
15 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他												
残留塩素(遊離型)	0.1mg/l以上	0.35	0.35	0.33	0.51	0.53	0.61	0.46	0.61	0.60	0.48	0.36

水道管更新工事のお知らせ

水道水を安全に安定して供給するために、古くなった水道管を新しくする工事を毎年行っています。平成26年度の工事予定場所は次のとおりです。工事が決定された際は、詳細と工事期間などを回覧でお知らせします。

また、工事の際には、通行止めなどでご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

- ◎深谷地区……上野台、上柴町東1丁目、上柴町東2丁目、上柴町東3丁目、上柴町西2丁目、上柴町西3丁目、国済寺、常盤町、幡羅町1丁目、東大沼、東方町2丁目、緑ヶ丘
- ◎岡部地区……岡、岡里、普済寺、後榛沢、山崎、針ヶ谷
- ◎川本地区……上原、菅沼、田中、長在家
- ◎花園地区……荒川、小前田、黒田、武蔵野



各種問い合わせ

- 水道料金や開始・中止など……………お客様センター ☎574-6660
- 漏水や水道工事・水質検査など…水道工務課 ☎574-6661 E-mail:suidokomu@city.fukaya.saitama.jp
- 水道メーターや水道事業など……営業課 ☎574-6676 E-mail:suido@city.fukaya.saitama.jp
- 下水道の使用料・工事など……………下水道課 ☎572-8633 E-mail:gesui@city.fukaya.saitama.jp

広告募集

掲載広告を募集しています。

お申込の〆切は平成26年9月30日(火)です。内容により掲載できない場合がありますので、事前にお問い合わせください。次回の『水道だより』は平成26年12月発行予定です。

お問い合わせと申し込み…環境水道部営業課 ☎574-6676

李中国気功整体院

〈適用範囲〉

頭痛・肩こり・腰痛・自律神経失調症
首の痛み・坐骨神経痛・各種しびれ
など、まずはお気軽にご相談ください。

〈料金表〉

全身整体 50分 ……4,800円
〈回数券…4,000円×5回分〉
40分 ……4,000円

身体をバキバキならず整体とは異なり、凝った筋肉を丁寧にほぐしていきます。長年痛みでお悩みの方は、是非一度、当院までお気軽にお越し下さい！
全然違います!! あきらめないで下さい!!

住 深谷市上柴町東5-17-1 (上柴東小学校の南)
営 AM9:00 ~ PM8:00
休 木曜日 備 駐車場あり

日曜日・祝日も営業しております。
TEL 048-538-7897

特別クーポン券

全身整体 50分
3,000円

- 初診の方に限ります。
- 他券との併用不可。

予約優先

夏期講習生募集

期間 7/30~8/13・8/18~26 (全18日間)

- 中3(国・数・英・理・社) 学習内容の確認と答案練習
- 中2・1(国・数・英) 1学期の復習と2学期の予習

たちばな進学教室

☎572-9733 深谷市上野台298-2

