

調査名	市立体育館建設敷地調査		
図面名	調査位置図	縮尺	1/600



# 土質柱状図

調査名 市立体育館建設敷地の地質調査

調査地名 塚谷市大塚深谷


ボーリング工法 ローター式コアボーリング

No. 2 調査年月日 昭和41年4月23日~4月26日

調査担当者

標高 B.M - 0.375 M 孔内水位 G.L - 0.80 M

調査位置図

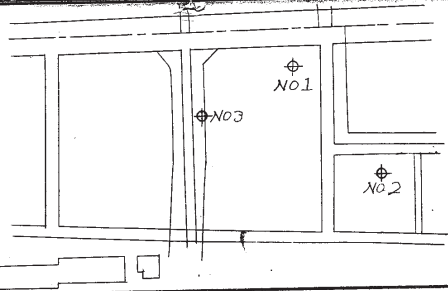

標高 (M)	深度 (M)	層厚 (M)	断面記号	土質名	色	記事	コンシンス	相対密度	標準貫入試験							サンプリング					
									深打度 (M)	N 回数	10cm 毎打撃回数			打撃回数 N 値							
											10 cm	20 cm	30 cm	0	10		20	30	40	50	60
-0.375	0.00			盛土	茶褐色																
-0.375	0.50	0.50		砂質ローム	茶黒褐色																
-1.175	0.80	0.30		粘土	黄茶灰色			軟	1.15												
-2.175	1.80	1.00		粘土質ローム	黄青灰色	上部黄灰色粘土 微砂混る		硬	2.15												
-3.175	2.80	1.00		砂礫	暗青灰色	シルト質砂(青灰色)粘土 ローム混る		中位	3.15												
-4.175	3.70	0.90		礫混り砂	暗青灰色	径10%内の礫混る ローム多量混る		中位	4.15												
-4.975	4.60	0.90		砂礫	暗黄茶灰色	径10%以内の礫ローム混り(暗 青色)20cm粘土 シルト混り		極密	5.15												
-5.975	5.50	0.90		砂礫	暗青灰色	角礫、粒径30%位(最大径) シルト混る		密	6.15												
-6.975	6.40	1.10		砂質粘土	暗青灰色	角礫、粒径最大径30%			6.15												
-7.375	7.00	0.40				上部に粘土混る		極密	7.15												
						ローム多量混る			7.15												
						粒径5~40%位			8.15												
				シルト混り砂礫	暗青灰色				8.15												
						暗茶灰色の角礫混る			9.15												
									9.15												
									10.15												
									10.15												

土質柱状図

調査名 市立体育館建設敷地の調査

調査地名 浜谷市大塚深谷

ボーリング工法 ロータリー式コアボーリング


No 3

調査年月日 昭和41年4月26日～5月1日

調査担当者

標高 B.M -0.372 M 孔内水位 G.L - 1.50 M

調査位置図

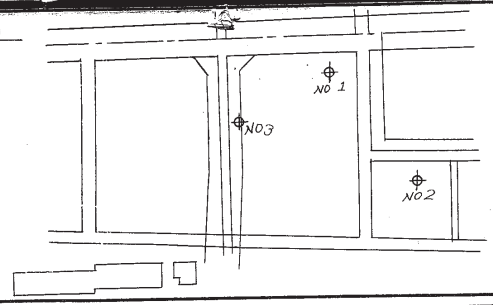

標高 (M)	深度 (M)	層厚 (M)	断面記号	土質名	色	記事	コンテンシス	相対密度	標準貫入試験										サンプリング			
									深打度 (M)	N値	10cm 毎打撃回数			打撃回数 N 値								
											10 cm	20 cm	30 cm	0	10	20	30	40		50	60	70
0.372	0.000			盛土	茶褐色																	
0.772	0.60	0.60		砂質ローム	茶黒褐色																	
1.272	0.90	0.30		粘土	黄茶灰色	黒褐色、乳灰色の粘土混る		普通		115												
2.072	1.70	0.80		砂質粘土	暗黄灰色	黄灰色の砂質粘土30cm以内 に混る		普通		145	5	1	2	2								
3.272	2.90	1.20		砂質粘土	暗黄灰色	黄灰色の砂質粘土30cm以内 に混る		極硬		215												
4.072	3.65	0.75		砂質ローム	暗黄灰色	黒色多く含まれる シルト砂5cm位混る		普通		215	18	6	6	6								
5.072	4.40	1.05		砂礫	暗黄褐色	角礫、礫の最大径10cm		極密		415												
6.172	5.80	1.10		砂礫	青灰色	シルト混る 礫径5~30%		極密		515												
7.472	7.15	1.35		砂質粘土	暗黄灰色	やや青味がかっている 約1に5~15%内の礫混る 乳灰色の粘土混る		普通		615												
10.272	10.25			シルト混り砂礫	暗黄灰色	上部にシルト混る 角礫 礫径40%以下(最大径) シルト砂混る		極密		715												
										715	107											
										815												
										215	150											
										715												
										915	115											
										1015												
										1015	210											

# 推定地層断面図

市立体育館建設敷地調査 縮尺 深さ1/100 距離1/400

